



IMPIANTO SANITARIO

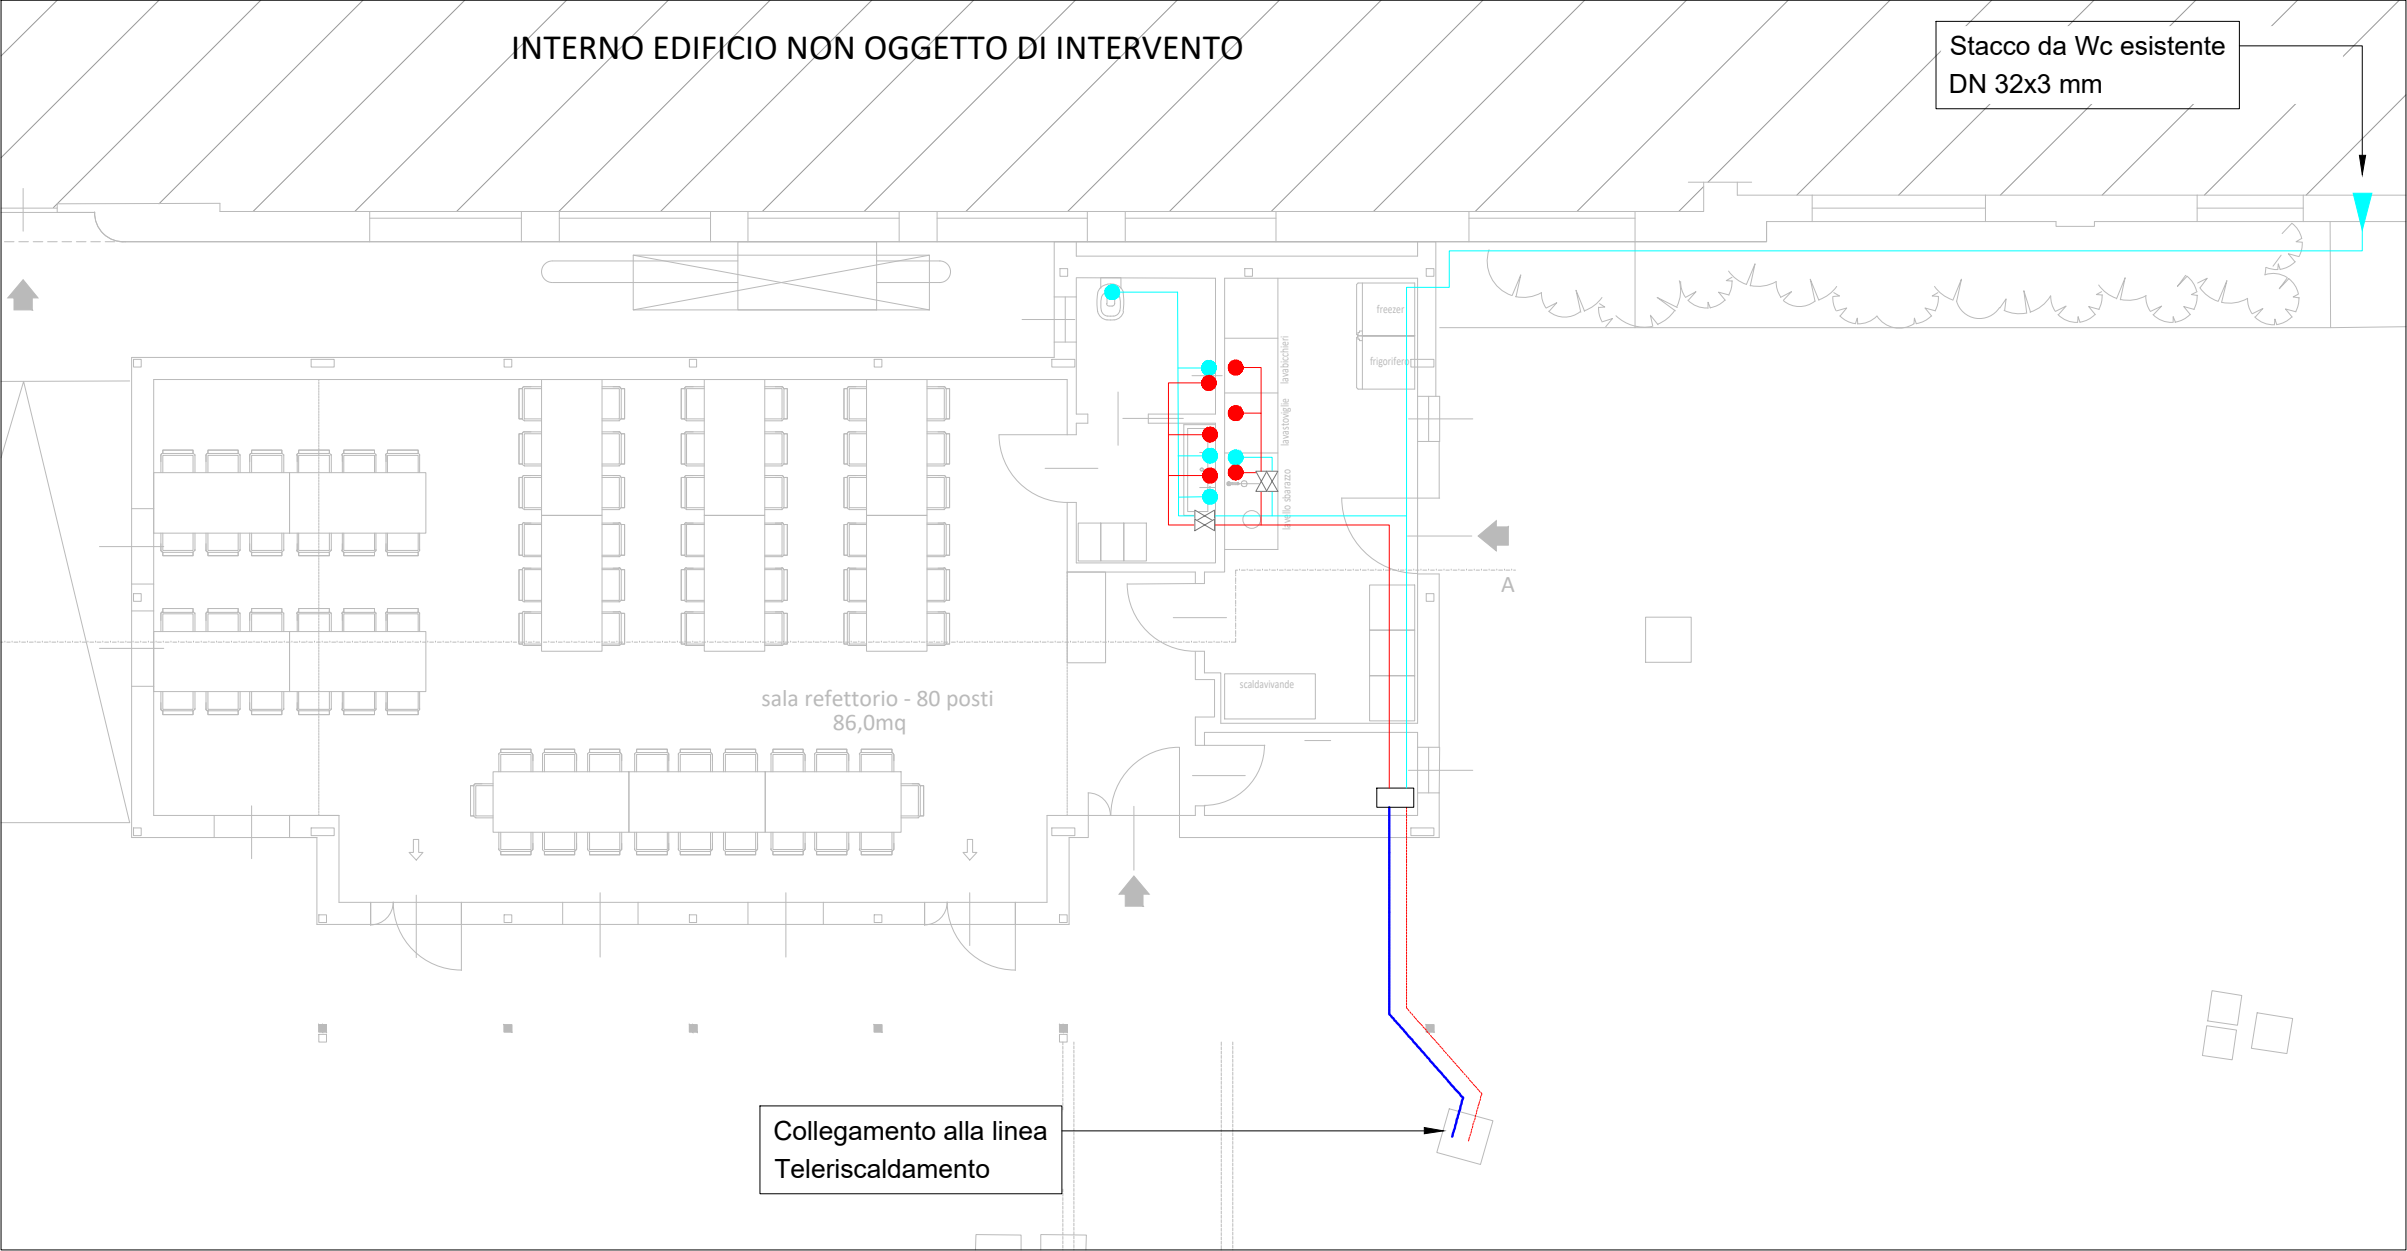


IMPIANTO RISCALDAMENTO

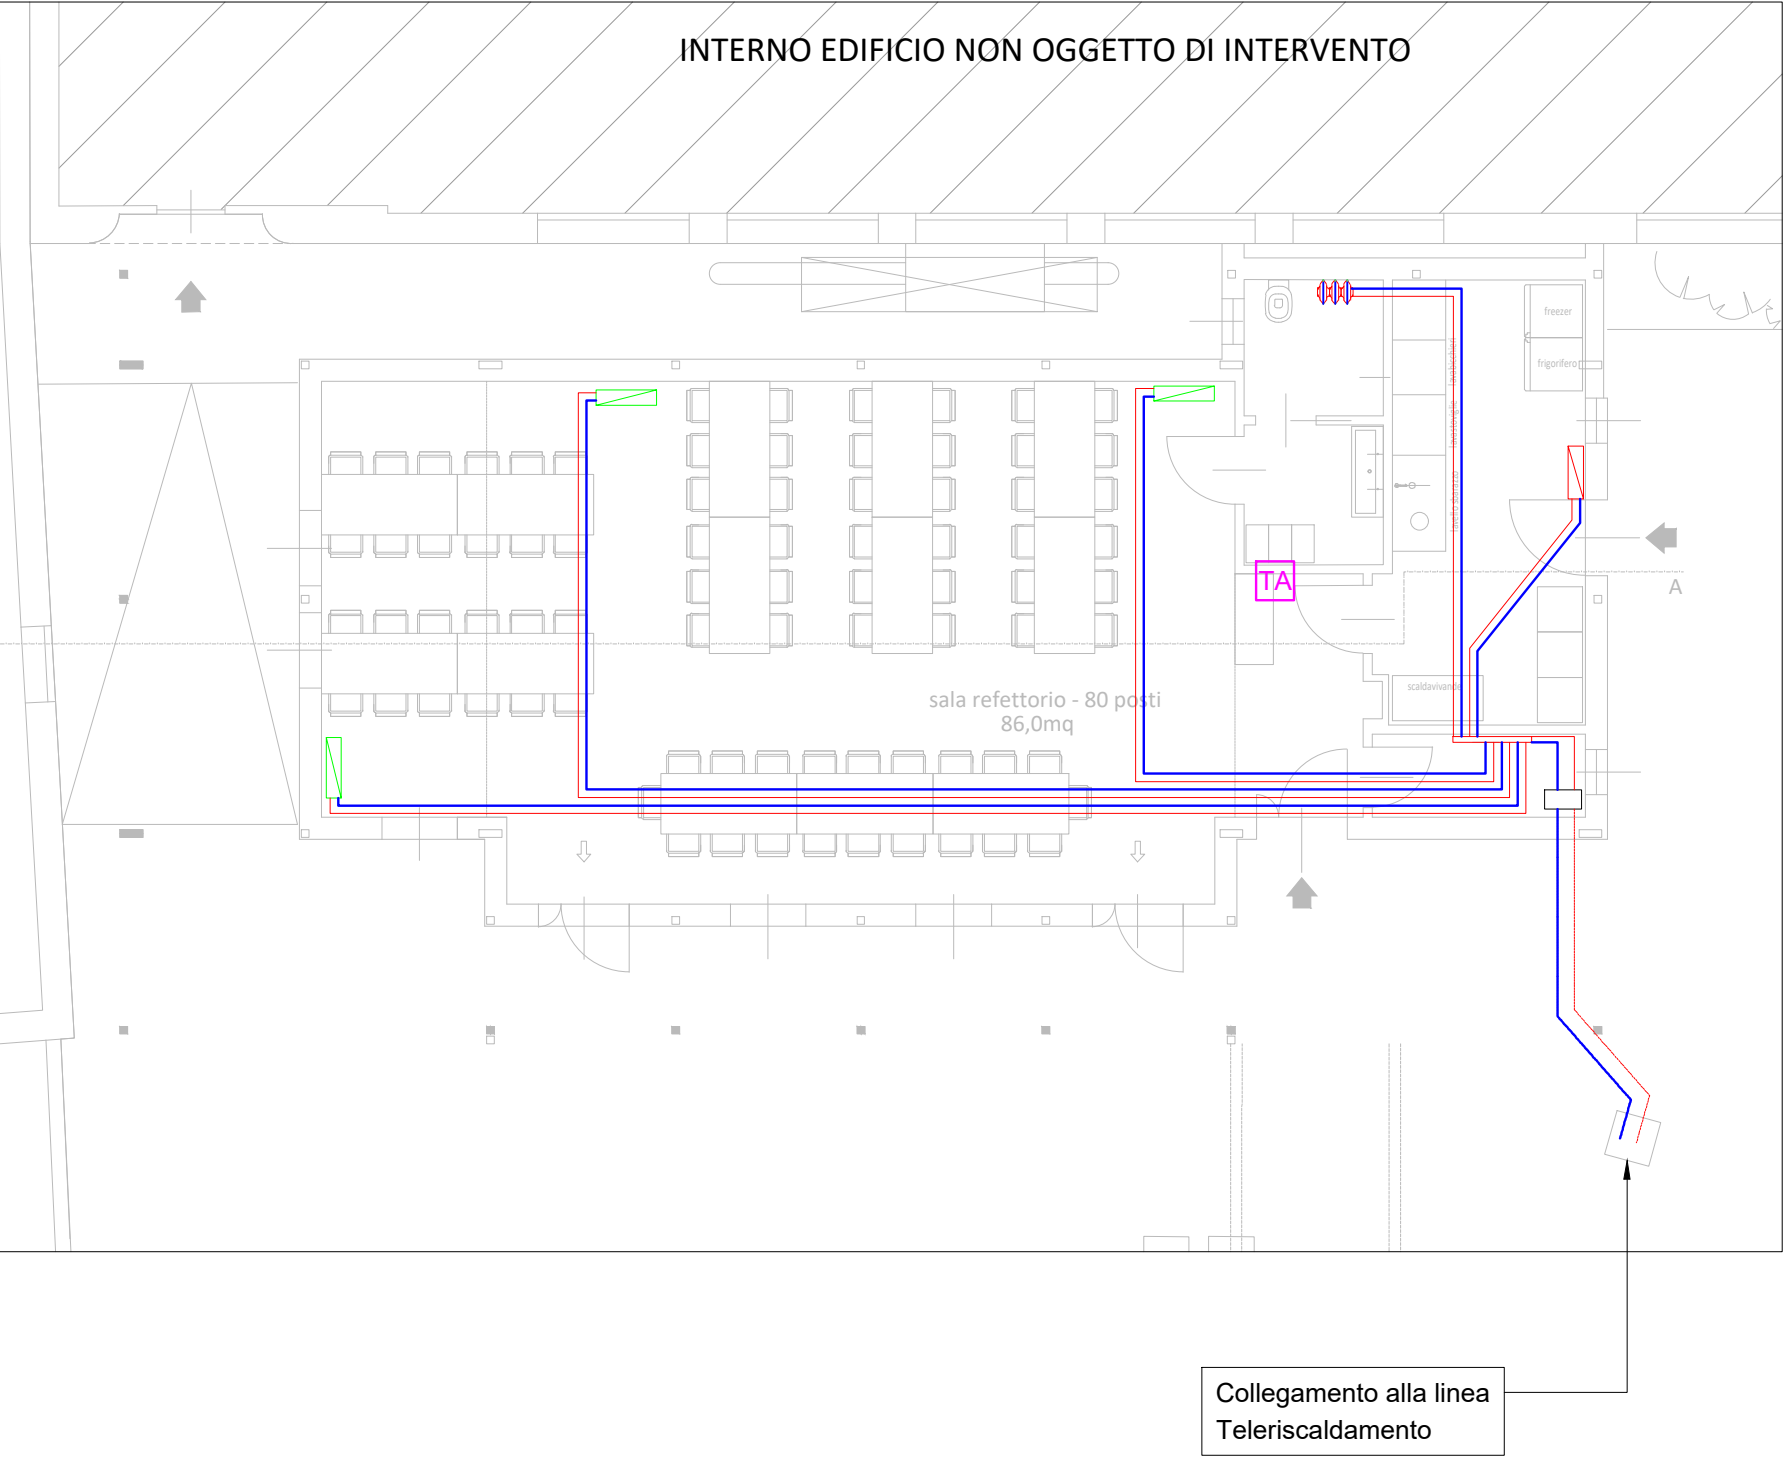

LEGENDA

	Tubazioni mandata e ritorno acqua riscaldamento		Tubazioni mandata e ritorno acqua sanitaria
	Venticonvettore a parete Potenza Termica 45/40 °C = 4,0 kW		Allaccio acqua fredda sanitaria
	Venticonvettore a parete Potenza Termica 45/40 °C = 1,4 kW		Allaccio acqua calda sanitaria
	Radiatore Potenza Termica = 0,4 kW		Termostato Ambiente

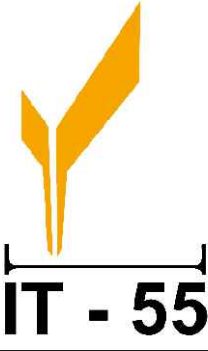

ARCH. EMMA S. DE MICHELIS

C.F.: DMCMSL85C47B149F

P.IVA.: 03333110983

Mail: demichelisemma@gmail.com

pec: emma.selene.demichelis@archiworldpec.it

SEDE OPERATIVA: Corso Italia n. 55 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

tel-fax: +39 0364 531610 - cell: +39 338 6738079

CODICE ISTANZA:

CUP G28H22000090006

COMMITTENTE:

Comune di Edolo
Largo Mazzini ,1
25048 - Edolo (BS)

TECNICI INCARICATI:
Arch. Emma S. De Michelis



**REALIZZAZIONE MENSA PER SCUOLA
PRIMARIA DI EDOLO**
CUP G28H22000090006

NUOVA REALIZZAZIONE



Oggetto dell' elaborato:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
IMPIANTO SANITARIO E DI RISCALDAMENTO

Dis:

Con:

Mod:

App:

Numero elaborato:

EG06

Scala 1:100

Data: LUGLIO 2023

Revisione Nr: 11

Del

Codice: 22-133