
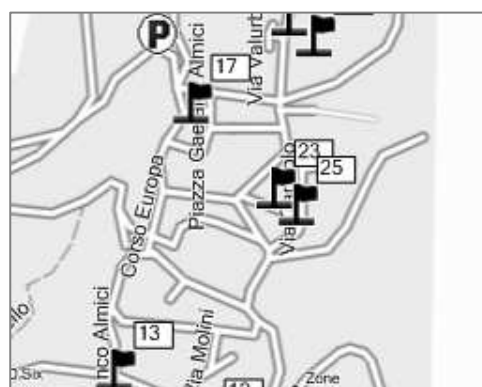


COMUNE DI ZONE(BS)

Scuola elementare (Varisco Eulalia)

Scheda n.

23

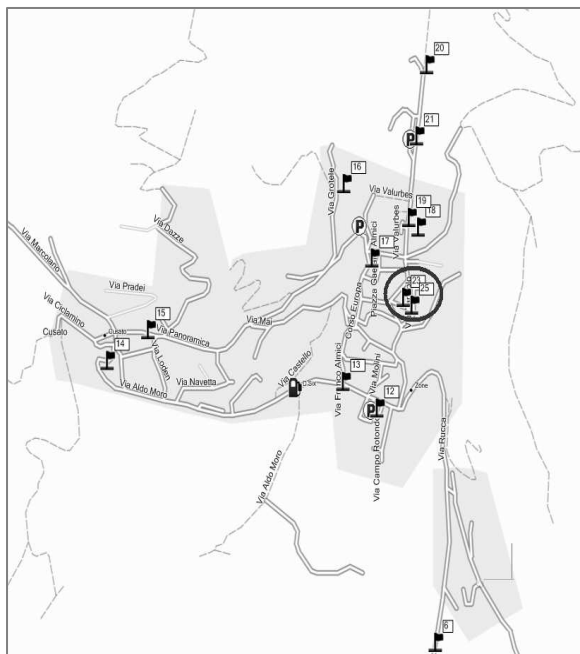

ESTRATTO CARTOGRAFICO

LOCALIZZAZIONE PUNTO DI MISURA




RIPRESA FOTOGRAFICA PUNTO DI MISURA

Nome misura: **Genova.547**
 Località:
 Strumentazione: **831 0001607**
 Durata misura [s]: **148.6**
 Nome operatore:
 Data, ora misura: **10/09/2009 14.17.51**
 Over SLM: **0** Over OBA: **0**


L1: 44.6 dBA L5: 41.0 dBA
 L10: 38.0 dBA L50: 33.6 dBA
 L90: 30.8 dBA L95: 30.3 dBA

$L_{Aeq} = 36.4 \text{ dB}$

Genova.547 Leq - Lineare					
dB		dB		dB	
6.3 Hz	57.7 dB	100 Hz	42.9 dB	1600 Hz	24.3 dB
8 Hz	56.7 dB	125 Hz	38.2 dB	2000 Hz	23.5 dB
10 Hz	54.7 dB	160 Hz	36.9 dB	2500 Hz	17.4 dB
12.5 Hz	53.1 dB	200 Hz	32.3 dB	3150 Hz	17.3 dB
16 Hz	51.8 dB	250 Hz	34.4 dB	4000 Hz	14.8 dB
20 Hz	51.2 dB	315 Hz	29.9 dB	5000 Hz	13.9 dB
25 Hz	49.2 dB	400 Hz	29.8 dB	6300 Hz	11.7 dB
31.5 Hz	47.7 dB	500 Hz	28.4 dB	8000 Hz	10.1 dB
40 Hz	46.2 dB	630 Hz	28.3 dB	10000 Hz	9.0 dB
50 Hz	44.3 dB	800 Hz	26.1 dB	12500 Hz	7.6 dB
63 Hz	42.1 dB	1000 Hz	25.2 dB	16000 Hz	5.8 dB
80 Hz	41.1 dB	1250 Hz	24.3 dB	20000 Hz	9.9 dB

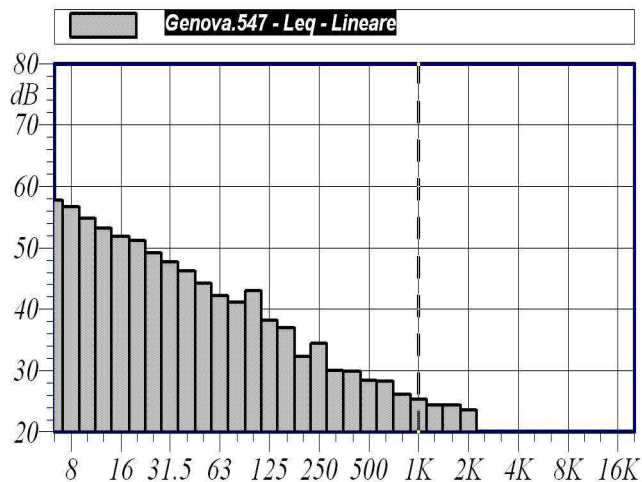

Annotazioni:

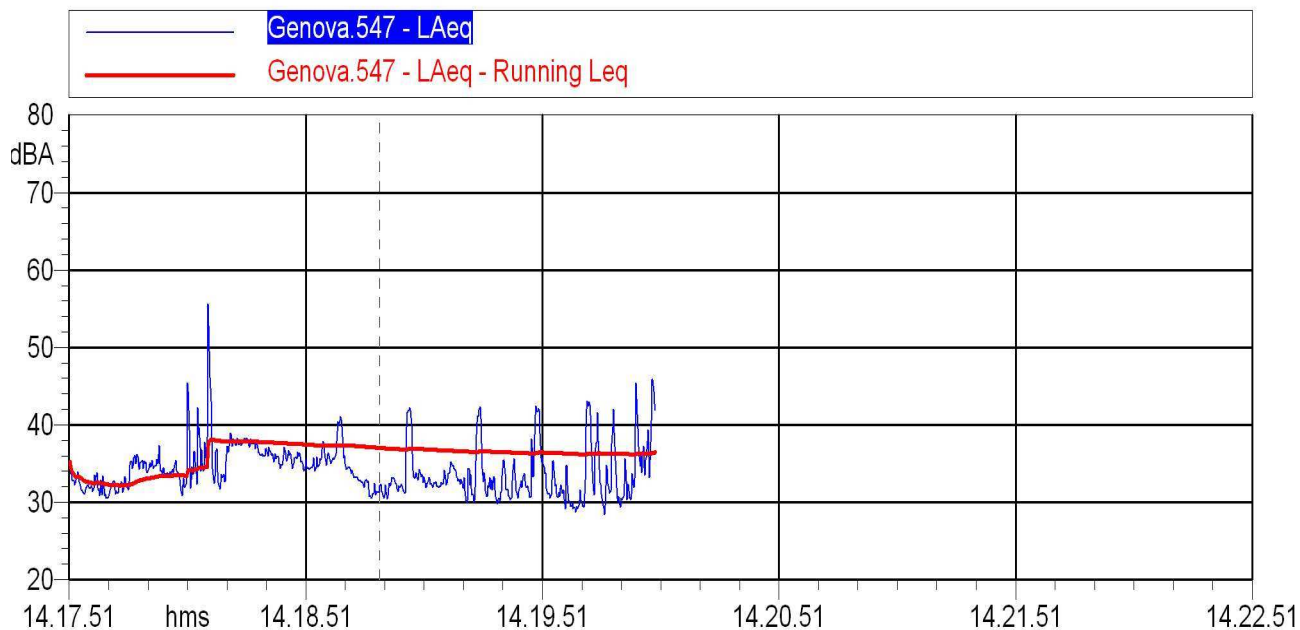

Genova.547 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14.17.51	00:02:28.600	36.4 dBA
Non Mascherato	14.17.51	00:02:28.600	36.4 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA