



Stato di fatto	M01	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

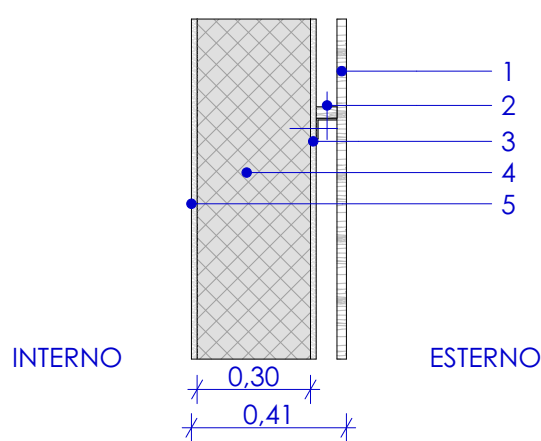


1. Tavole di legno massello sp. 2,3 cm
2. Sottostruttura di ancoraggio in legno massello
3. Finitura esterna con intonaco sp. 1,5 cm
4. Muratura in cemento armato sp. 30 cm
5. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm

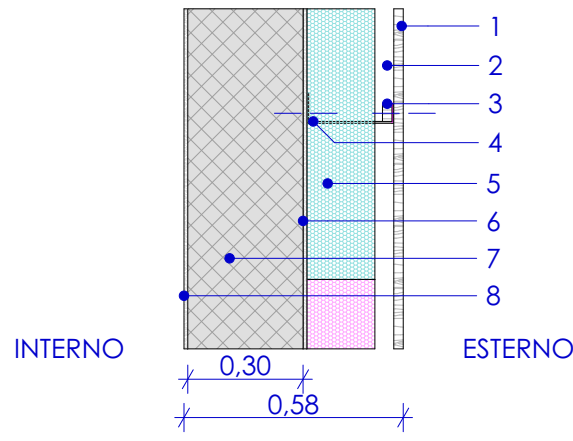


1. Rivestimento in tavole in larice sp. 2,5 cm
2. Intercapedine d'aria sp. 5 cm
3. Travetto in legno per fissaggio tavole dim. 5x3 cm
4. Sottostruttura di ancoraggio in alluminio
5. Pannello di isolante in xps 35 kg/mc (h. min. 40 cm) pannello di isolante in fibra di canapa 100 kg/mc (oltre 40 cm di h.) sp.18 cm
6. Finitura esterna con intonaco sp. 1,5 cm
7. Muratura in cemento armato sp. 30 cm
8. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm

Stato di fatto	M02	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

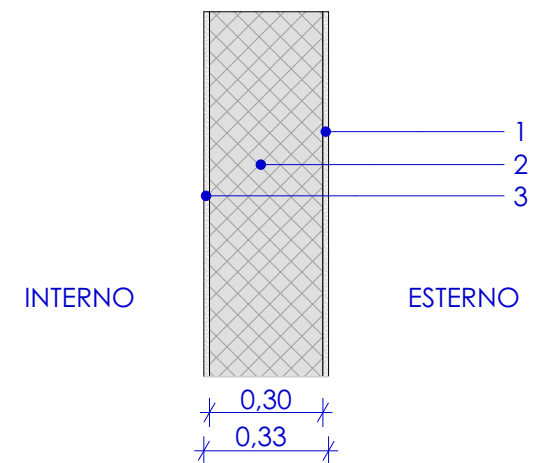


1. Finitura esterna con intonaco sp. 1,5 cm
2. Muratura in cemento armato sp. 30 cm
3. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm

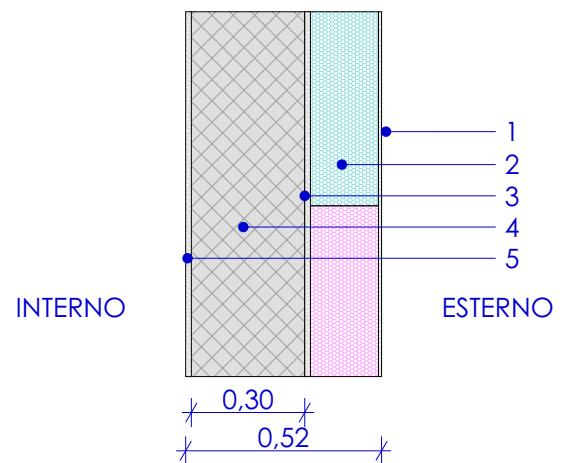


1. Rasatura cappotto sp. 1 cm
2. Pannello di isolante in xps 35 kg/mc (h. min. 40 cm) pannello di isolante in fibra di canapa 100 kg/mc (oltre 40 cm di h.) sp.18 cm
3. Finitura esterna con intonaco sp.1,5 cm
4. Muratura in cemento armato sp. 30 cm
5. Finitura interna con intonaco sp.1,5 cm

Stato di fatto	M03	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

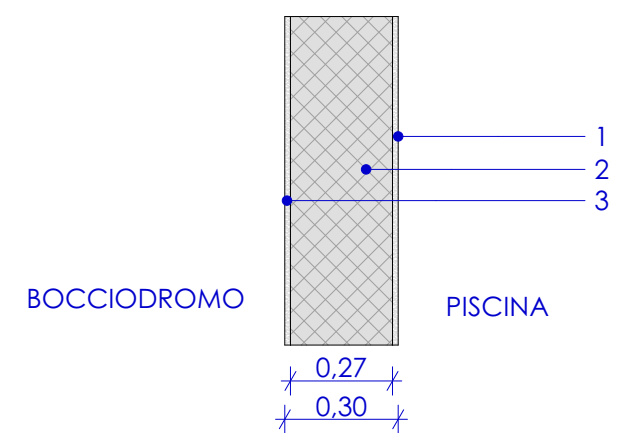


1. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm
2. Muratura in c.a. sp.27cm
3. Finitura interna con intonaco sp.1,5 cm

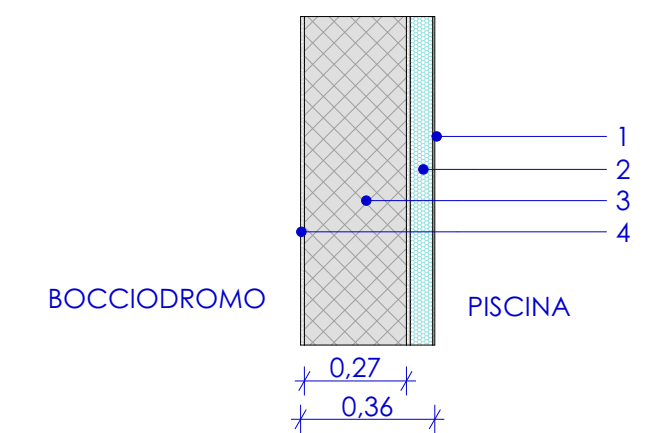


1. Rasatura cappotto sp. 1 cm
2. Pannello di isolante xps sp. 6 cm
3. Muratura in c.a. sp.27 cm
4. Finitura interna con intonaco sp.1,5 cm

Stato di fatto	M04	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

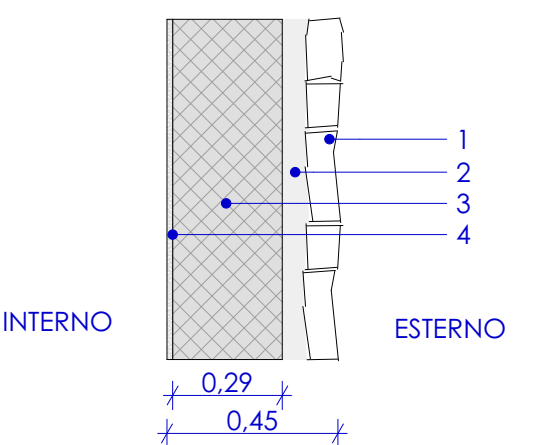


1. Rivestimento in pietra sp.8 cm
2. Strato di allettamento sp. 6,5 cm
3. Muratura in cemento armato sp. 29 cm
4. Finitura interna con intonaco sp.1,5 cm

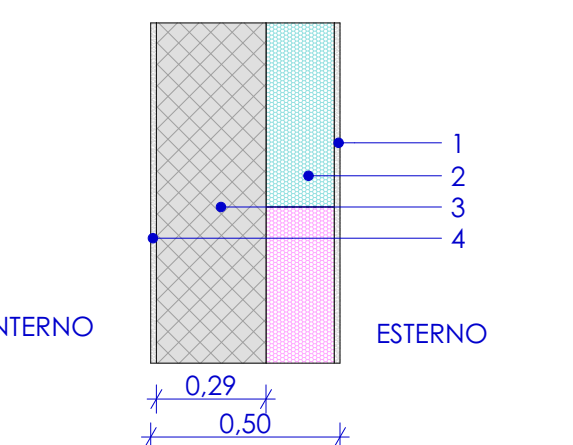


1. Rasatura cappotto sp. 1 cm
2. Pannello di isolante in xps 35 kg/mc (h. min. 40 cm) pannello di isolante in fibra di canapa 100 kg/mc (oltre 40 cm di h.) sp.18 cm
3. Muratura in cemento armato sp. 29 cm
4. Finitura interna con intonaco sp.1,5 cm

Stato di fatto	M05	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

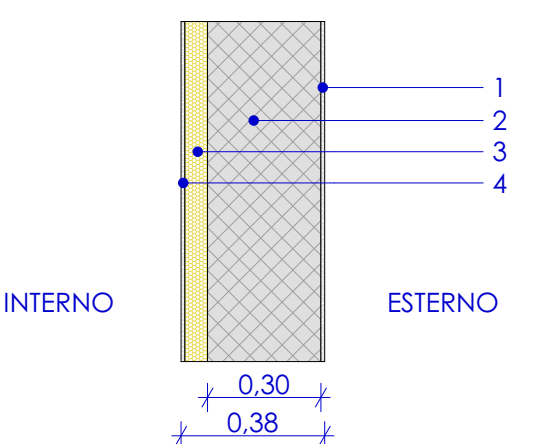


1. Finitura esterna con intonaco sp. 1,5 cm
2. Muratura in cemento armato sp. 30 cm
3. Pannello isolante esistente sp. 6 cm
4. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm

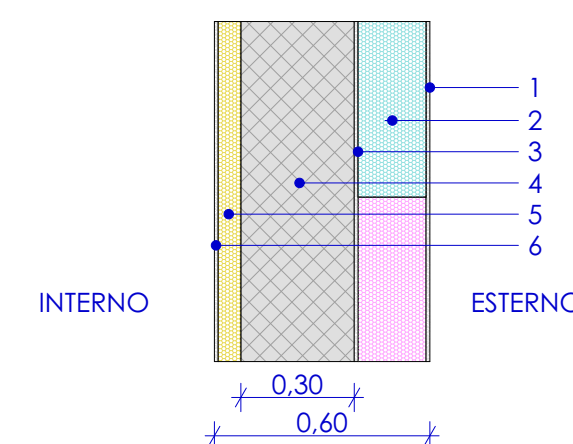


1. Rasatura cappotto sp. 1 cm
2. Pannello di isolante in xps 35 kg/mc (h. min. 40 cm) pannello di isolante in fibra di canapa 100 kg/mc (oltre 40 cm di h.) sp.18 cm
3. Finitura esterna con intonaco sp.1,5 cm
4. Muratura in cemento armato sp.30 cm
5. Pannello isolante esistente sp. 6 cm
6. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm

Stato di fatto	M06	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

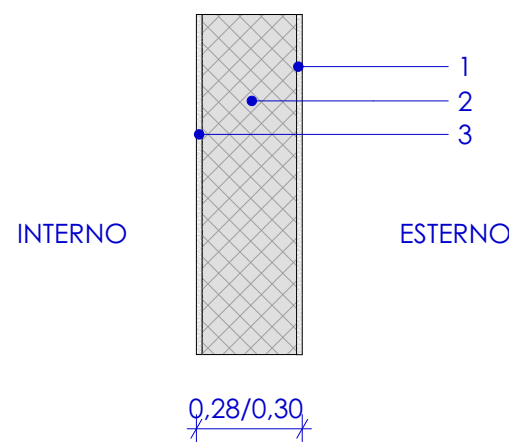


1. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm
2. Muratura in cemento armato sp. 25/27cm
3. Finitura interna con intonaco sp.1,5 cm

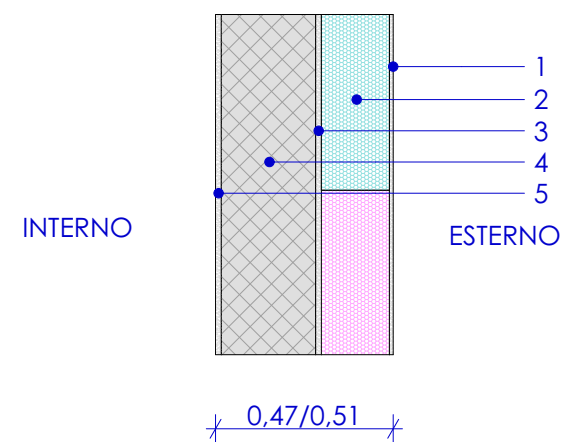


1. Rasatura cappotto sp. 1 cm
2. Pannello di isolante in xps 35 kg/mc (h. min. 40 cm) pannello di isolante in fibra di canapa 100 kg/mc (oltre 40 cm di h.) sp.18 cm
3. Finitura esterna con intonaco sp. 1,5 cm
4. Muratura in cemento armato sp. 25/27 cm
5. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm

Stato di fatto	M07	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

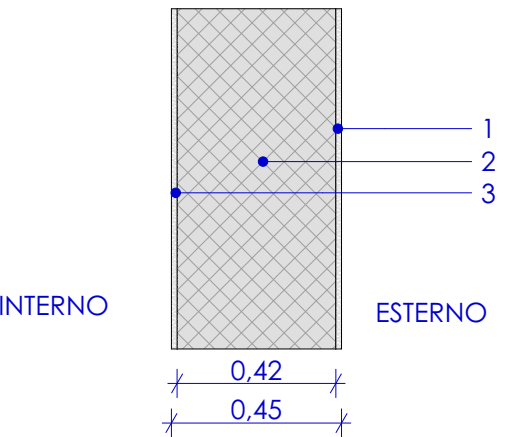


1. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm
2. Muratura in cemento armato sp. 42 cm
3. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm

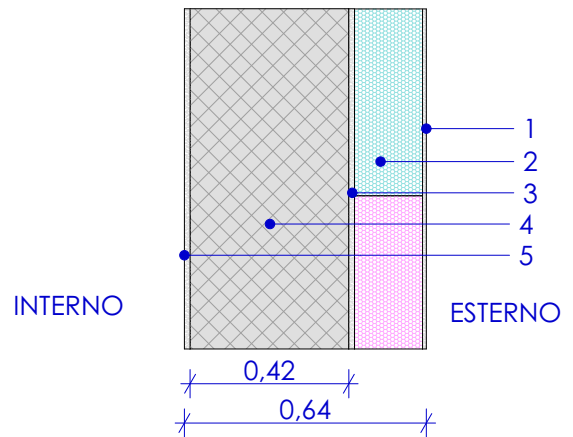


1. Rasatura cappotto sp. 1 cm
2. Pannello di isolante in xps 35 kg/mc (h. min. 40 cm) pannello di isolante in fibra di canapa 100 kg/mc (oltre 40 cm di h.) sp.18 cm
3. Finitura esterna con intonaco sp. 1,5 cm
4. Muratura in cemento armato sp. 42 cm
5. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm

Stato di fatto	M08	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

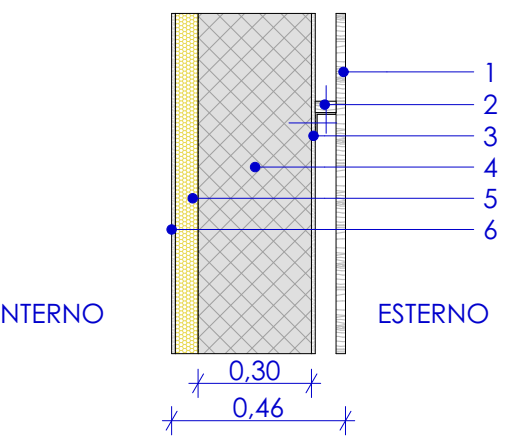


1. Tavole di legno massello sp. 2,3 cm
2. Sottostruttura di ancoraggio in legno massello
3. Finitura esterna con intonaco sp. 1,5 cm
4. Muratura in cemento armato sp. 30 cm
5. Pannello isolante esistente sp.6 cm
6. Finitura interna con intonaco sp.1,5 cm

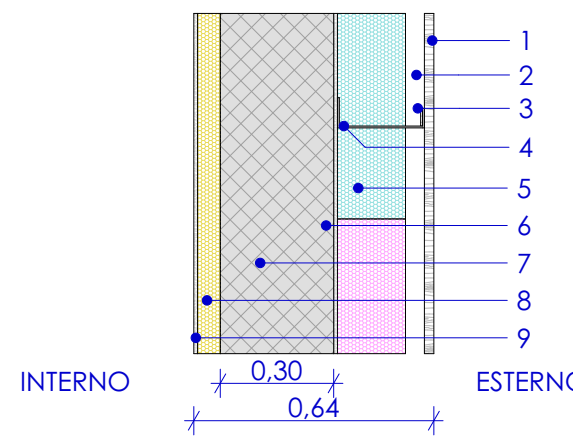


1. Rivestimento in tavole in larice sp. 2,5 cm
2. Intercapedine d'aria sp. 5 cm
3. Travetto in legno per fissaggio tavole dim. 5x3 cm
4. Sottostruttura di ancoraggio in alluminio
5. Pannello di isolante in xps 35 kg/mc (h. min. 40 cm) pannello di isolante in fibra di canapa 102 kg/mc (oltre 40 cm di h.) sp.18 cm
6. Finitura esterna con intonaco sp.1,5 cm
7. Muratura in cemento armato sp. 30 cm
8. Pannello di isolante esistente sp. 6 cm
9. Finitura interna con intonaco sp. 1,5 cm

Stato di fatto	P01	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

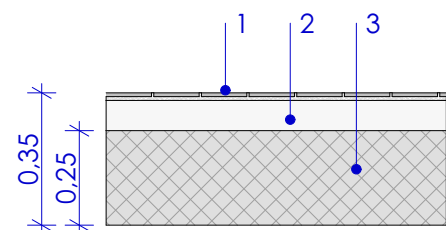


1. Pavimentazione in gres porcellanato antiscivolo (12x25 cm) posato su colla cementizia sp. 1 cm
2. Sottofondo in cls sp. 8 cm
3. Solcio in predalles sp. 25 cm

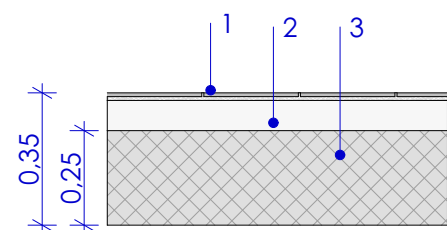


1. Pavimentazione in gres classe R10 (A+B) dim. 15x30 cm (o di altre dimensioni simili nel formato rettangolare) posato a colla
2. Sottofondo in cls sp. 8 cm
3. Solcio in predalles sp. 25 cm

Stato di fatto	P02	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

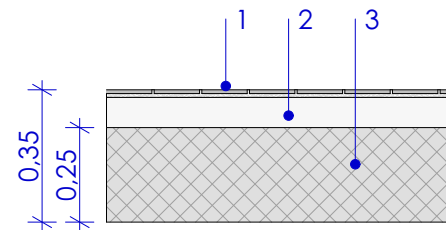


1. Pavimentazione in gres porcellanato antiscivolo (12x25 cm) posato su colla cementizia sp. 1 cm
2. Sottofondo in cls sp. 8 cm
3. Solcio in predalles sp. 25 cm

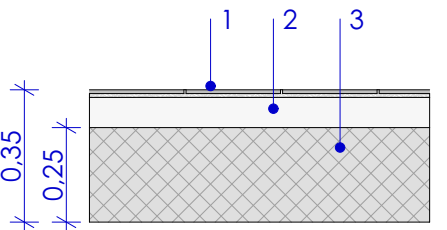


1. Pavimentazione tattile per non vedenti in gres classe R10 (A+B) posato a colla sp.1 cm
2. Sottofondo in cls sp. 8 cm
3. Solcio in predalles sp. 25 cm

Stato di fatto	P03	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

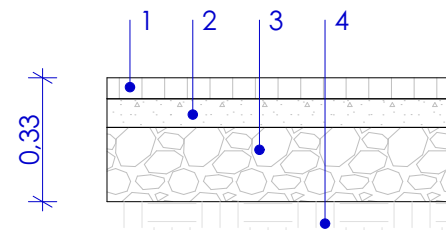


1. Pavimentazione in cubetti di porfido sp. 6 cm
2. Strato di allettamento in sabbia sp. 8 cm
3. Sottofondo in ghiaia stabilizzata sp. 20 cm
4. Terreno

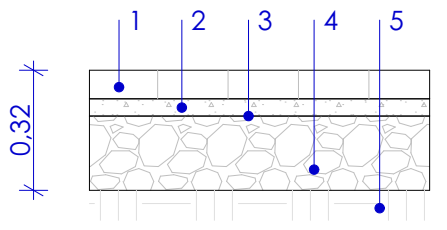


1. Pavimentazione drenante autobloccante (20X10cm) sp. 8 cm
2. Strato di allettamento in sabbia sp. 5 cm
3. Manto in geotessuto
4. Sottofondo in ghiaia stabilizzata sp. 20 cm
5. Terreno

Giochi d'acqua oggetto di miglioria (o appalto indipendente)		
Stato di fatto	P04	Stato di progetto

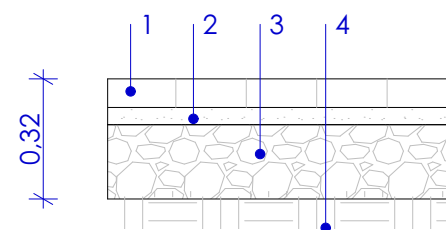


1. Pavimentazione drenante autobloccante sp. 8 cm
2. Pietrisco di allettamento sp. 5 cm
3. Stabilizzato spianato e costipato sp. 20 cm
4. Terreno

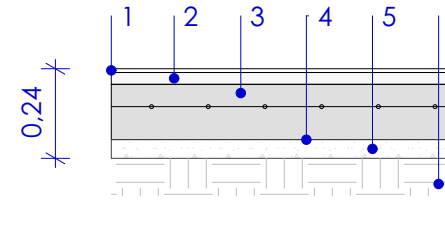


1. Strato finitura gommata colorata sp. 1 cm
2. Strati di gomma colorata sp. in base al CFH richiesti
3. Getto pendenzato in calcestruzzo con rete elettrosaldata Ø10/20 sp.
4. Manto in geotessuto
5. Magrone di fondazione sp.5 cm
6. Terreno

Stato di fatto	P05	Stato di progetto
----------------	-----	-------------------

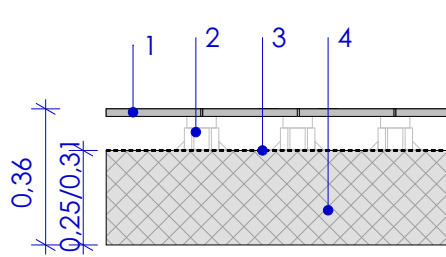

1. Pavimentazione in mattonelle di granito dim. 30x30 cm sp. 2 cm
2. Supporto regolabile per pavimentazioni flottanti sp. 9 cm
3. Guaina impermeabilizzante
4. Solcio in calcestruzzo armato sp. 25/31 cm

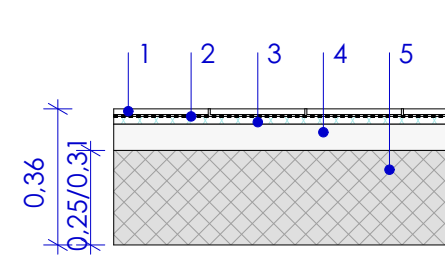

1. Pavimentazione in gres dim 15x30 cm posato a colla sp. 2 cm
2. Guaina impermeabilizzante
3. Pannello di isolante termico tipo aerogel sp. 2 cm
4. Massetto pendenzato sp. min. 4 cm
5. Solcio in calcestruzzo armato sp. 25/31 cm



N.B. Le stratigrafie relative allo stato di fatto sono purmente indicative in quanto non è stata effettuata una campionatura in fase di rilievo.

COMUNE DI **EDOLO (BS)** | INDIRIZZO **VIA ALESSANDRO MORINO, 30**

ADEGUAMENTO TECNICO IGIENICO SANITARIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE

procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n°120, come modificata dalla Legge 29 luglio 2021 n°108
CUP: G29J21014530004 CIG: 9540370262 RUP: geom. Fabio Albertoni

EDO_ESE ARC-018 REV. 00	PROGETTO ESECUTIVO STRATIGRAFIE MURATURE E PAVIMENTAZIONI
-------------------------------	--

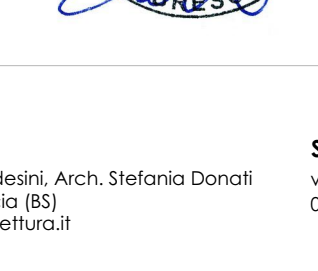Progettisti:	Collaboratori:	
		
		
		

OPERA MISTA S.r.l.
P.I.: 04376590982
via S. Roccina 99/A 25123 Brescia (BS)
030-392810 - info@operamista.it

Collaboratori esterni:
DODICI ARCHITETTURA
Arch. Marco Cillis, Arch. Alice Dadesini, Arch. Stefania Donati
via Quarto del Mille, 7 25128 Brescia (BS)
030-4973801 - studio@dodiciarchitettura.it

SISTEMA GROUP ENGINEERING S.r.l
via Angelo Mazzoldi, 131 25018 Montichiari (BS)
030-9657208 - simone.baroni@sistemagroup.com



disegno	00000	sostituisce	00000
nome file	2245_ARC_ESE_PROG_20230511		
REV. 00	REV. 01	REV. 02	REV. 03
..	..	..	..