


PRESCRIZIONI

TESTATA MICROPALO - Sc. 1:10

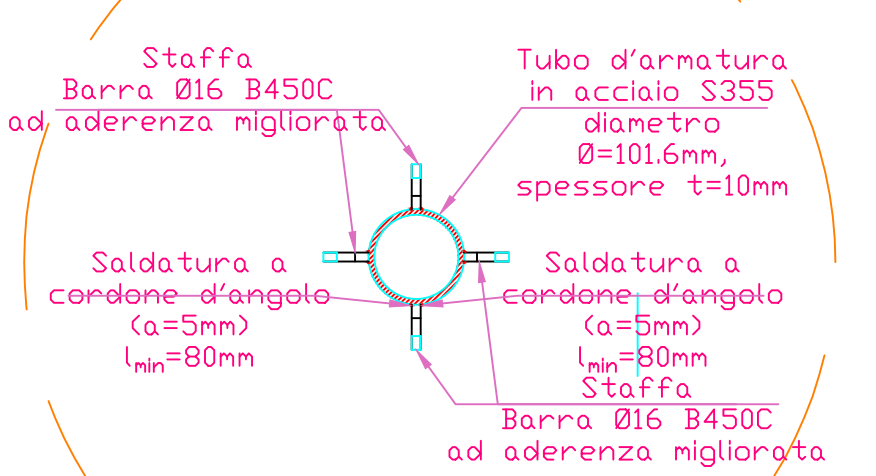

barra inghisaggio copertine

Ø 20 lg 100

POS 5

POS 4

POS 6

POS 7

POS 1

POS 2

POS 3

POS 4

POS 5

POS 6

POS 7

POS 1

POS 2

POS 3

POS 4

POS 5

POS 6

POS 7

POS 1

POS 2

POS 3

POS 4

POS 5

POS 6

POS 7

POS 1

POS 2

POS 3

POS 4

POS 5

POS 6

POS 7

POS 1

POS 2

POS 3

POS 4

POS 5

POS 6

POS 7

POS 1

POS 2

POS 6

legature n°1

Ø10 ongi 3 ripartiroti

44 10

10

POS 5

POS 4

POS 6

POS 7

POS 1

n1+1 Ø 20/15 lungh. 282

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

POS 7

legature n°1

Ø10 ongi 3 ripartiroti

34 10

10

POS 5

POS 4

POS 6

POS 7

POS 1

n1+1 Ø 20/15 lungh. 282

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

POS 7

legature n°1

Ø10 ongi 3 ripartiroti

34 10

10

POS 5

POS 4

POS 6

POS 7

POS 1

n1+1 Ø 20/15 lungh. 282

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

194

44

PRESCRIZIONI MATERIALI E DISPOSTIZIONI COSTRUTTIVE

- Acciaio per c.a. ad

aderenza miglior

Tipi richiesti:

Tensione di snervamento:

Tensione di rottura:

Resistenza di calcolo:

- Acciaio per ornatura

Tipi richiesti:

Tensione di snervamento:

Tensione di rottura:

Resistenza di calcolo:

- Acciaio armonico per

trifolli dei tiranti

Tensione di snervamento:

Tensione di rottura:

- Calcestruzzo strutturale

per fondazioni ed opere

verticali - orizzontali

Classe per lavorabilità:

Res. caratteristica

Res. caratteristica

Res. di calcolo e

compressione:

Res. di calcolo e

trazione:

Classe di lavorabilità:

Classe di esposizione:

Diametro degli aggregati Ø25 mm

- Miscela cementizia (bolacca)

Tipi cementi:

Res. caratteristica

Res. caratteristica

Res. di calcolo e

compressione:

Res. di calcolo e

trazione:

- Rettigati costruttivi

Diametro di progetto:

Capofila minimo testato:

Capofila minimo testato:

Spaziatura tra i centri:

Spaziatura minima:

- Caratteristiche saldature

Resistenza:

Diametro indicato:

- Controlli di qualità del c/c

Controllo di produzione:

Controllo di accettazione:

- Avvisare la Direzione

Lavori prima di ogni getto

- Vietata qualsiasi aggiunta

di acqua in cantiere

- Verificare le misure con gli

elaborati architettonici

PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE MICROPALI PER FONDAZIONI

- Perforazione

La perforazione deve essere eseguita con attrezzature scelte a discrezione

dell'impresa ed approvate dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro un report

dettagliato ed approvato dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro un report

dettagliato ed approvato dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro un report

dettagliato ed approvato dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro un report

dettagliato ed approvato dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro un report

dettagliato ed approvato dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro un report

dettagliato ed approvato dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro un report

dettagliato ed approvato dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro un report

dettagliato ed approvato dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro un report

dettagliato ed approvato dalla DL. Bisogna fornire di più per ogni foro